

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели пожарные речевые (ОПР) :

колонка звуковая	АСР-10.2.5	ФКЕС 425132.075;
колонка звуковая	АСР-20.2.5	ФКЕС 425132.076;
колонка звуковая	АСР-30.2.5	ФКЕС 425132.077;
колонка звуковая	АСР-40.2.5	ФКЕС 425132.078;

предназначены для:

- воспроизведения речевых сигналов в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

ОПР могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-10.2.5	АСР-20.2.5	АСР-30.2.5	АСР-40.2.5
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20	30	40
2	Входная электрическая мощность, Вт	10/5/2.5	20	30	40
3	Номинальное входное напряжение, В	100 или 30		100	
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	81	83	84	85
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160-12500			
6	Габариты, мм, не более	90x266x86	90x366x86	90x476x86	90x566x86
7	Масса, кг, не более	1,3	1,8	2,3	2,8

Примечание: по согласованию с заказчиком ОПР типа АСР-10.2.5 и АСР-20.2.5 могут поставляться на входное напряжение 30В.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Оповещатель пожарный речевой (ТУ 4371-002-31945214-2000) - 1 шт.
2. Паспорт (ФКЕС 425132.075ПС) - 1 шт. на партию
3. Комплект крепежных принадлежностей - 1 шт.
4. Упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости ориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, посторонние призывки) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-002-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатели пожарные речевые АСР _____ в количестве _____ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 и признаны годными для эксплуатации.

ОПР включены на напряжение _____ В, мощность _____ Вт.

Дата выпуска « ____ » _____ 201 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com

ПАСПОРТ


Оповещатели пожарные речевые

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> АСР-10.2.5 | <input type="checkbox"/> АСР-30.2.5 |
| <input type="checkbox"/> АСР-20.2.5 | <input type="checkbox"/> АСР-40.2.5 |



Сертификат соответствия № C-RU.ПБ34.В.01659 от
29.12.2014

Срок действия: по 28.12.2019

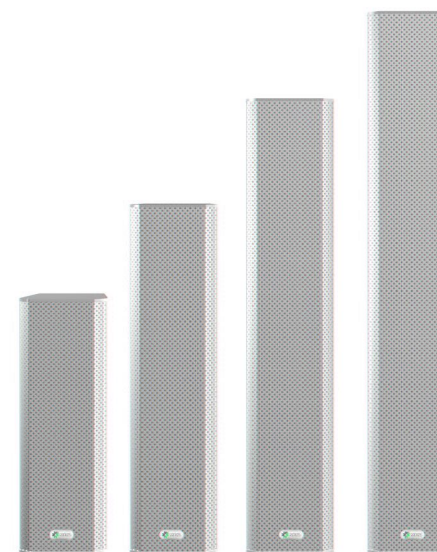

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)328-6179, 328-2826
e-mail:meta@meta-spb.com
<http://www.meta-spb.com>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ